

# SAMSVARERKLÆRING

Produktnr	Beskrivelse	Testrapport
19890	ARM.STOL BETONG L-STOL II 100 MM	På forespørsel

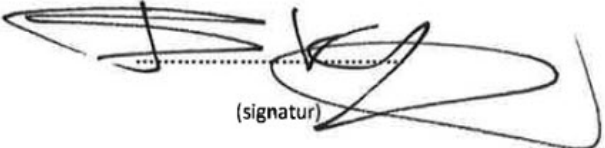
Nevnte produkt oppfyller krav og er testet i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 388 - Sikring av overdekning, datert 21.12.2017.

Beskrivelse	Krav rapport nr.388
<b>Generelle krav</b>	
Høydeavvik for avstandsstykker	$\pm 2$ mm
Deformasjon	$< 1$ mm
Varmebelastning	$< 2$ mm
Bruddlast*	$< 6$ kN
<b>Materialsammensetning</b>	
Maksimal kornstørrelse	$D \leq 1/4$ av høyden av armeringsstolen
Masseforhold	$m = v / (c + 2 \times s) \leq 0,40$
Innhold av silikastøv	(s) minimum 5 % av bindemiddelmengden
<b>Prøving av vannoppsug 28- døgns alder</b>	
Mørtelens/betongens vannoppsug	Maksimalt 5.0 % etter 30 minutter
Mørtelens/betongens vannoppsug	Maksimalt 8.5 % etter 30 minutter

\*Ved stikkprøvekontroll er nedre grenseverdi for målt styrke på armeringsstolen 6 kN, alternativt kan den ikke underskride fra det oppgitte med mer enn 15 %.

**Bjørn K. Sevik, Produkt- og innkjøpssjef/Product- and purchase mgr.**  
(navn, etternavn, funksjon)

Åros, 2/8-22  
(sted, dato for utstedelse)

  
(signatur)